


## АКТ № 238

разграничения эксплуатационной ответственности  
за оборудование и балансовой принадлежности  
электротехнических устройств между  
МП "Ногинская электросеть" и абонентом

Составлен главным инженером МП «Ногинская электросеть» тов. Зубаревым В.Н. и  
абонентом Садоводческое тов-во "Звезда"  
в лице председателя Калбян П.М.

о нижеследующем:

1. Электроснабжение абонента осуществляется от подстанции, ~~воздушной~~ кабельной  
линии согласно следующей схеме:

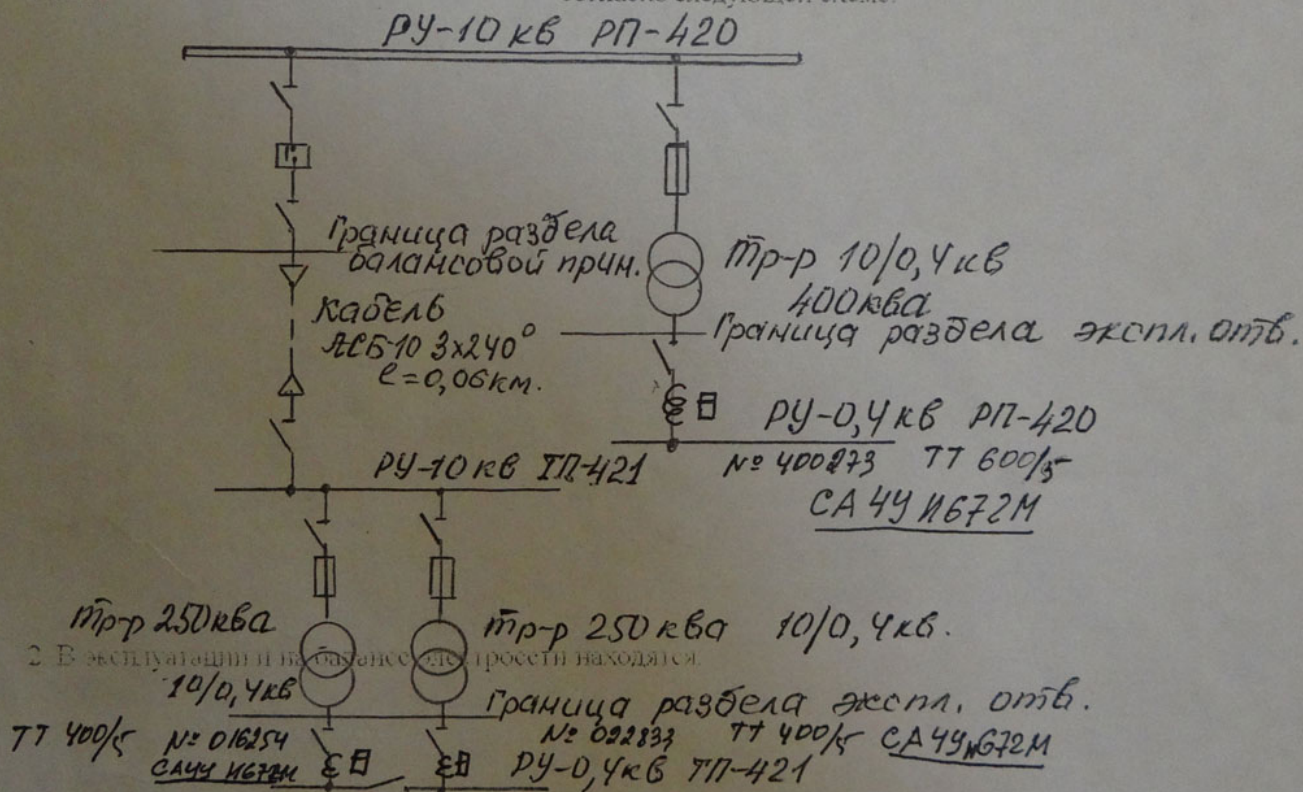

2. В эксплуатации и на балансе электросети находится:

В/В электрооборудование РП-420 на балансе  
и в эксплуатации МП, НЭС

В/В электрооборудование (ТП-421 в эксплуатации  
МП, НЭС)

3. В эксплуатации и на балансе абонента находится:

В эксплуатации абонента: РУ-0,4 кВ ТП-420;  
РУ-0,4 кВ ТП-421  
распредел. сети абонента  
На балансе садов. тов-ва "Звезда": ТП-421; кабель  
10 кВ: РП-420-ТП-421; распределительные сети  
садоводческого тов-ва "Звезда"

4. Границей эксплуатационной ответственности являются:

Н/В вывода трансформатора 400кВа 10/0,4кВ в ПП-420  
Н/В вывода трансформаторов 2х250кВа 10/0,4кВ в ПП-421.

5. Абонент несет ответственность за состояние и сохранность электротехнических сооружений, воздушных кабельных линий и подстанций, в т.ч. за состояние кабельных трасс и сохранность от механических повреждений кабельных линий и их опознавательных ориентиров. Запрещается производить раскопки без разрешения электросети, складировать материалы и грузы вблизи электротехнических сооружений а также загромождать проезды и проходы к подстанциям, находящимся на территории абонента и эксплуатируемым как электросетью, так и абонентом.

В случае необходимости производства каких-либо работ вблизи электротехнических сооружений абонент обязан предварительно согласовывать их с электросетью и вызывать представителя перед началом работ.

6. Строительная часть ТП № 420 находится на балансе МП "Ногимская электросеть" Сабов, тов-во "Звезда"

7. Допустимая нагрузка на абонентских установках.

№	Наименование присоединения	Мощность, кВт	Напряжение, В	Доп. нагрузка	Примечание
1.	Тр-р	400кВа	10/0,4кВ		
2.	Тр-р	250кВа	10/0,4кВ		
3.	Тр-р	250кВа	10/0,4кВ		

8. Электросеть проводит следующие операции без уведомления абонента:  
Все работы, связанные с аварийным отключением.

9. Электросеть проводит следующие операции, согласованные с абонентом:  
Плановые работы.

10. Абонент допущен к самостоятельным оперативным действиям со следующим оборудованием:  
За границей раздела.

11. О всех неполадках, замеченных на оборудовании, эксплуатируемом электросетью, абонент обязан немедленно сообщить в дежурную службу электросети по т. 4-12-55.

12. Для производства необходимых операций по проведению профилактических и ремонтных работ и надзора за оборудованием абонент беспрепятственно пропускает на свою территорию в места расположения электротехнических сооружений, в ТП и линиям работников электросети по именным служебным удостоверениям в любое время суток.

13. Особые условия:

Бесперебойного электроснабжения МП "Ногимская электросеть" не гарантирует ввиду отсутствия резервного питания.

14. Настоящий акт составлен в одном экземпляре

15. Договор составлен на 2002г., в случае отсутствия каких-либо уведомлений договаривающихся сторон об изменениях, автоматически продляется на последующее время

С. И. Шихвер  
Представитель электросети

Представитель абонента

С. И. Шихвер  
Общественный инспектор  
М.П. "Ногимская электросеть"  
48.04.02г

С. И. Шихвер  
М.П. "Ногимская электросеть"  
48.04.02г